Saba 455 WK

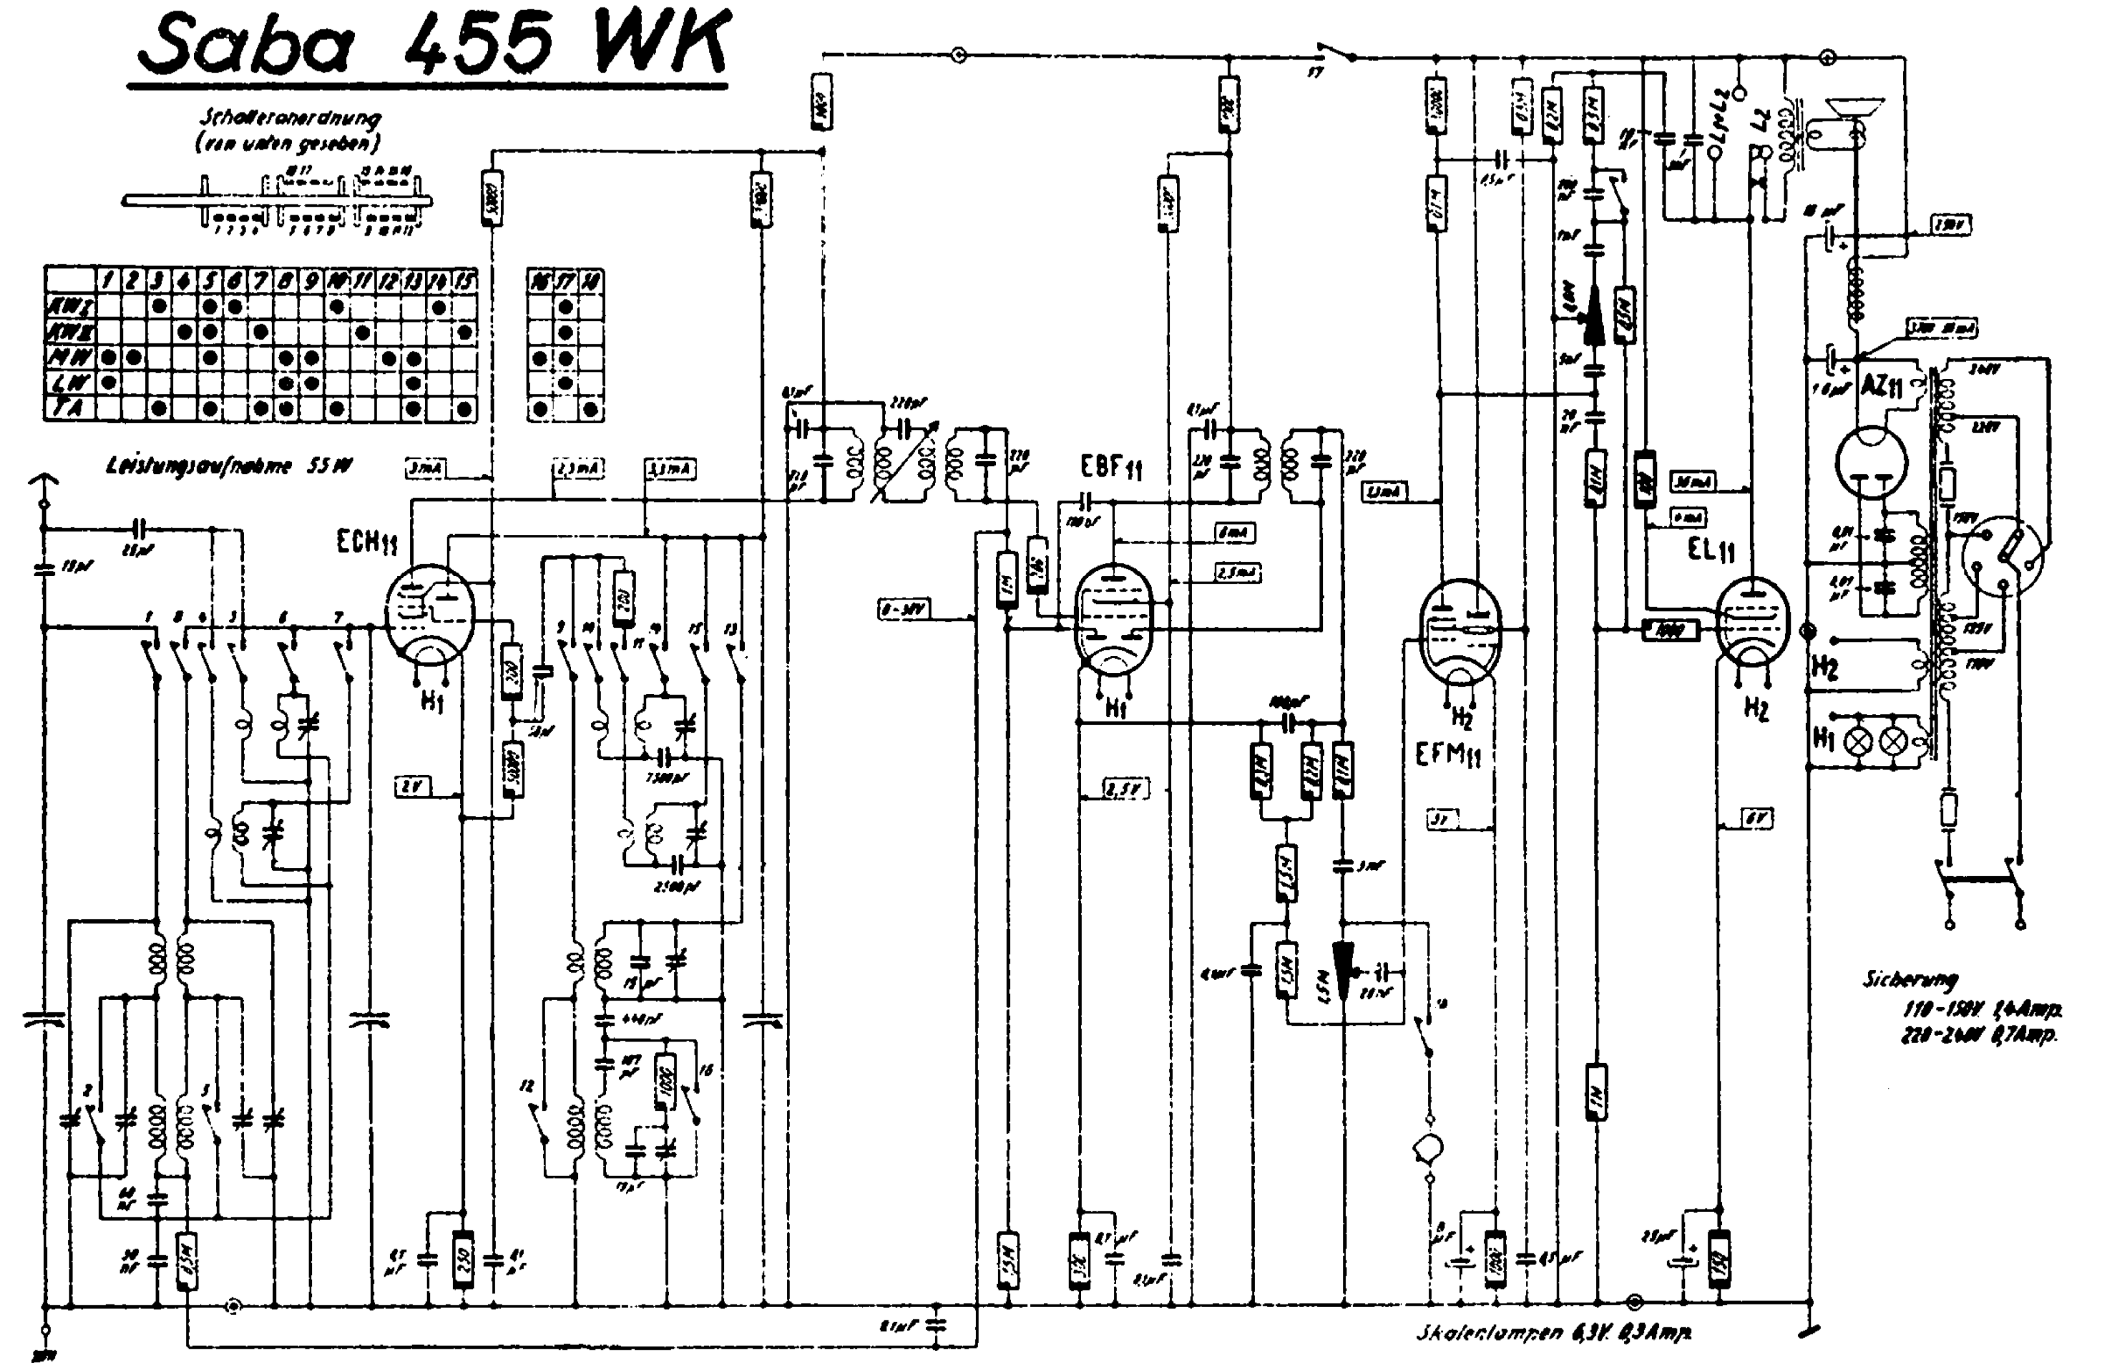
Schalteranordnung
(von unten gesehen)
Leistungsaufnahme 55 W
ECH11
EBF11
EFM11
EL11
AZ11
H1
H2
Sicherung
110-150V 1,4Amp.
220-240V 0,7Amp.
Skalenlampen 6,3V 0,3Amp.